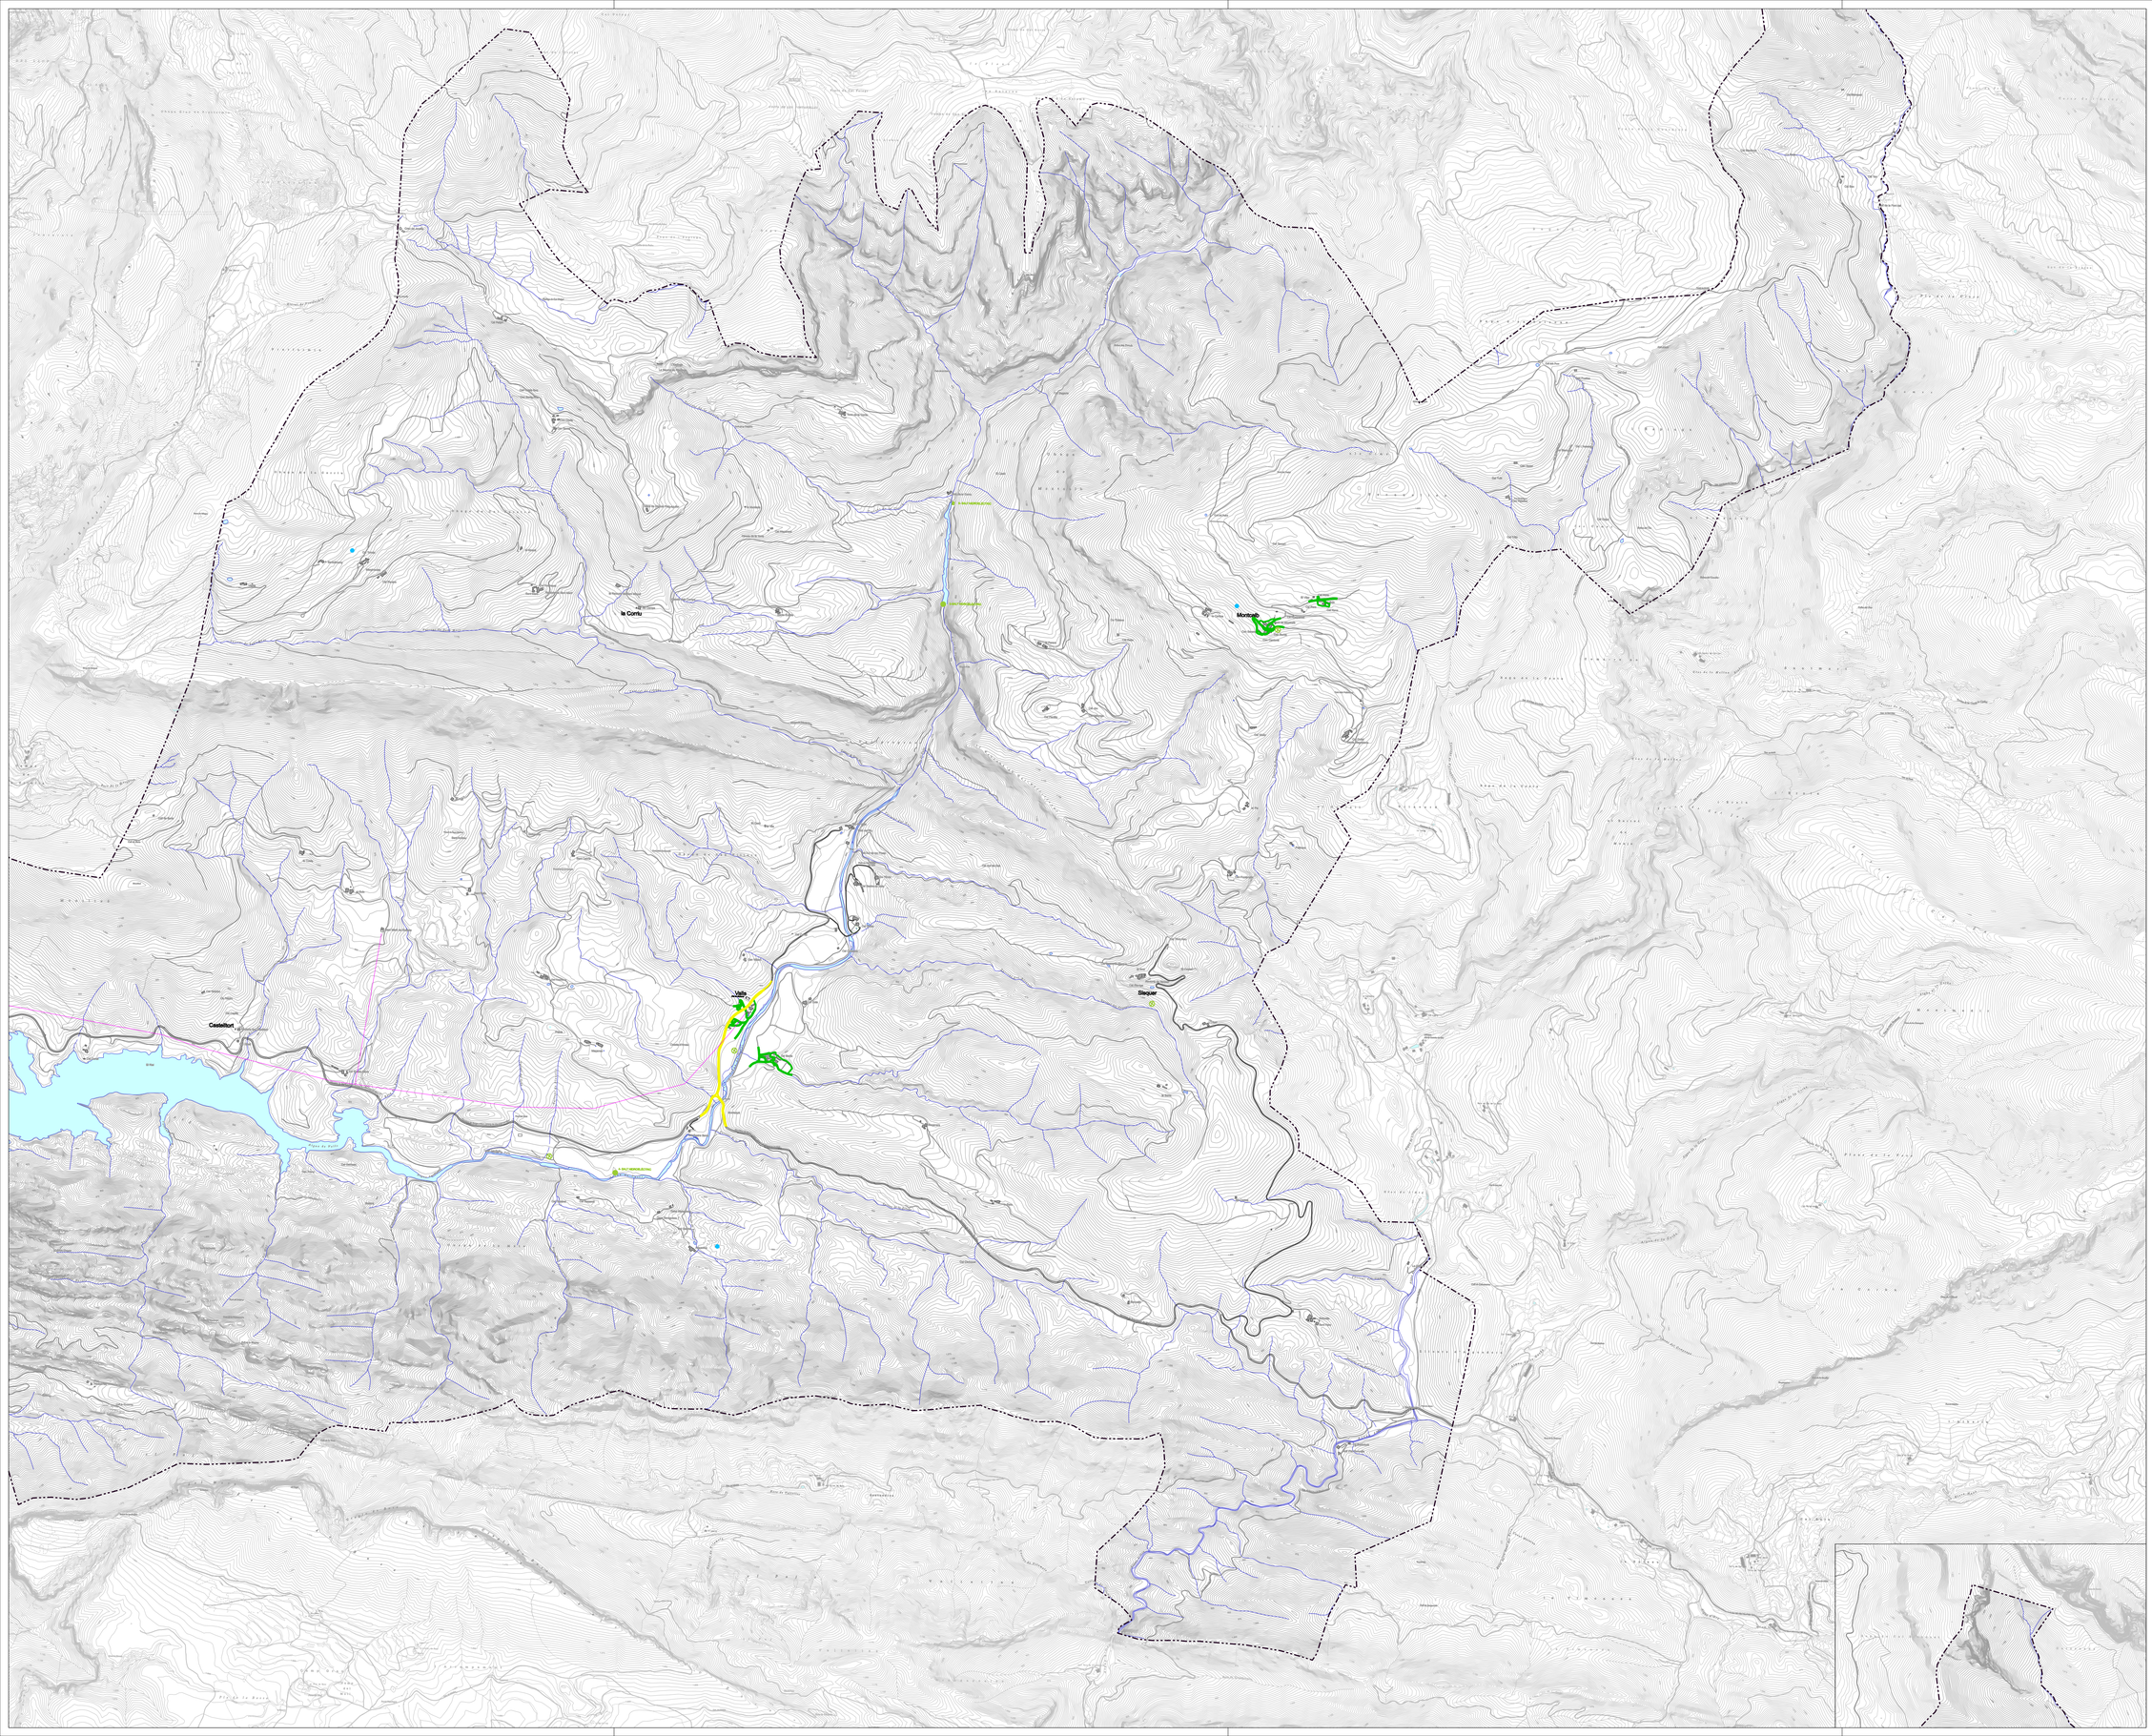

Cartografia base:
Institut Cartogràfic de Catalunya; escala 1:50.000

ABASTAMENT D'AIGUA

- Dipòsit

ENERGIA ELÈCTRICA

- Línia d'Alta Tensió existent
- Línia de Mitja Tensio existent
- Salt Hidroelèctric
- Centres de Transformació
- Línia Elèctrica proposada

CAPACITAT ACÚSTICA

Valors d'immissió diürns en ambient exterior

- Zona A, LAr 60
- Zona B, LAr 65
- Zona C, LAr 70

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal GUIXERS

Títol del plànol:

XARXES I SERVEIS TÈCNICS EXISTENTS

TEXT REFÓS SEGONS ACORD DE LA CTUCC (19/05/10)

Setembre 2010

0 150 300 450 600 750

DIN A1 1 : 15.000
DIN A3 1 : 30.000

Equip redactor: FPA FERRAN PELEGRINA i Associats

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Direcció General d'Urbanisme

Nº de plànol
I.05.b